


臺北市消防局水源座標定位方式

步驟1:



步驟2

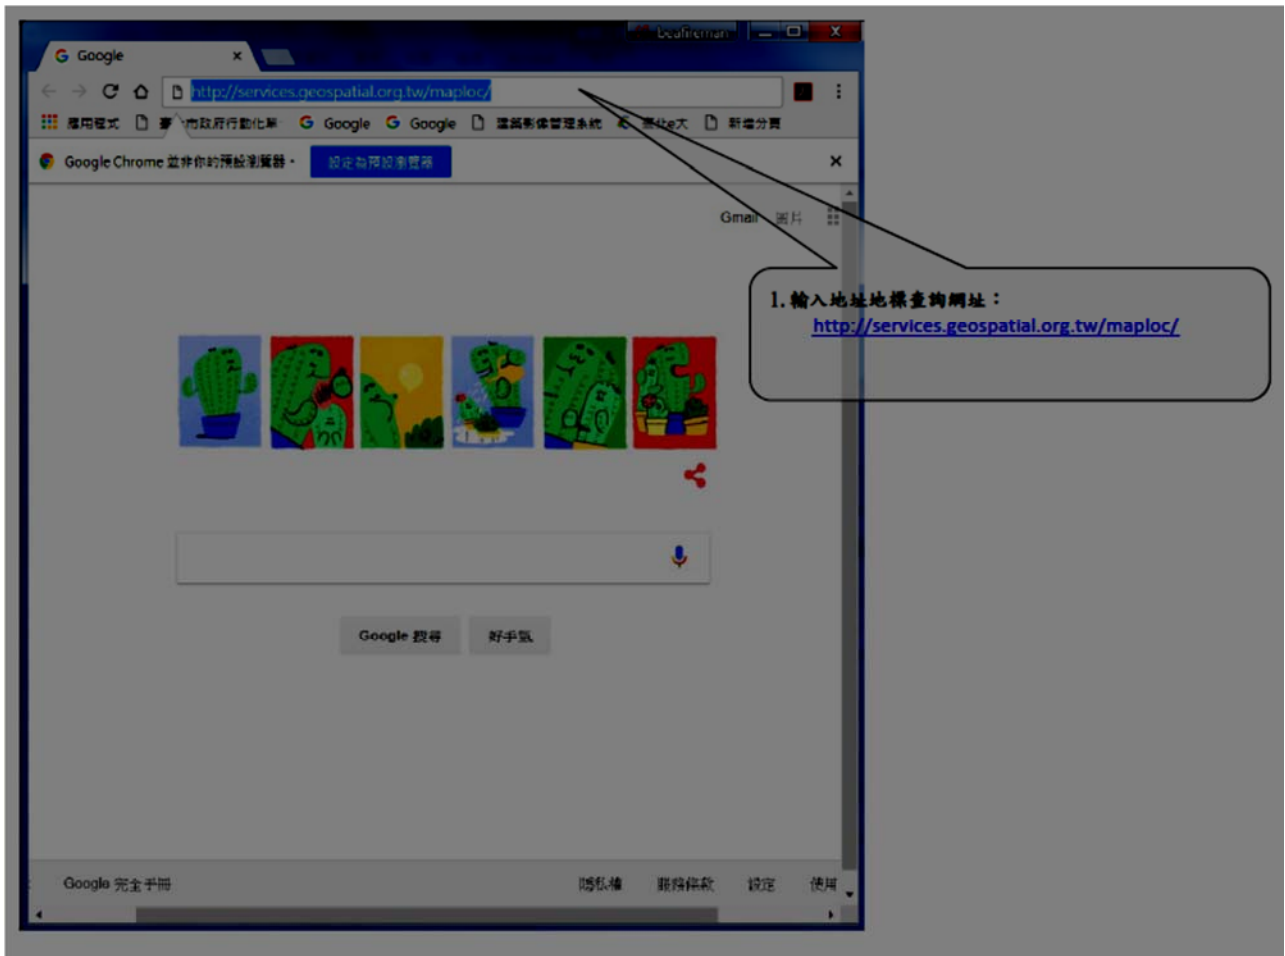

步驟3



步驟4

西元年 月 日 到 西元年 月 日

系統流水號查詢

移轉到那個分隊 請選取 更新 需勾選水源資料才可順利更新

一位無水源責任資料(如主管)，流程分三步驟如下：
 (點更新)
 (點更新)
 (點更新)

新增 水源基本資料查詢 清除

| 定位視見 | 最後更新日期 | 水源視見 | 管轄單位代碼 | 留水量 | 責任人員 | 查察紀錄 | 修改/刪除 |
|------|-----------------------|------|--------|-----|---------------------------------|----------|---------|
| 失敗 | 2017/8/7 下午 01:40:48 | 堪用 | 泉州分隊 | | 李國成 2017/7/15 上午 09:05:00 | 檢視 修改 刪除 | 請選取刪除原因 |
| 失敗 | 2016/12/6 上午 10:14:18 | 堪用 | 泉州分隊 | | 李國成 2017/7/15 上午 09:10:00 | 檢視 修改 刪除 | 請選取刪除原因 |
| 失敗 | 2016/12/6 上午 10:14:46 | 堪用 | 泉州分隊 | | 李國成 2017/7/15 上午 09:15:00 | 檢視 修改 刪除 | 請選取刪除原因 |
| 失敗 | 2016/12/6 上午 10:15:06 | 堪用 | 泉州分隊 | | 李國成 2017/7/15 上午 09:20:00 | 檢視 修改 刪除 | 請選取刪除原因 |
| 失敗 | 2016/12/6 上午 10:16:16 | 堪用 | 泉州分隊 | | 李國成 2017/7/15 上午 09:25:00 | 檢視 修改 刪除 | 請選取刪除原因 |

5. 進入本局智慧型電腦輔助勤務派遣系統/水源資料管理/水源資料管理功能，查詢轄區列管水源資料後點選修改。

步驟5

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|-----------|------|-------------|--------|--------------------------|
| 流水號 | 01-001 | 水處編號 | 4042D-12 | 例4545A-20 | 水處別 | 西區 | 水源種類 | 地下式 |
| 水源管徑 | 200 | 水壓 | 1.2 | | 蓄水量 | | 有防盜標誌牌 | <input type="checkbox"/> |
| 水源位置 | | | | | | | | |
| 地址：縣市 | 台北市 | 鄉鎮市區 | 中正區 | | 街道名稱 | ◎ 潮州街 | ○ | |
| 樓 | | 巷 | | | 弄 | | 號 | 14 |
| 號之 | | 里別 | 新營里 | | 位置描述 | | | |
| 水源狀況 | | | | | | | | |
| 水源現況 | 堪用 | 管轄單位代碼 | 泉州分隊 | | 責任人員 | 李顯成 | | |
| 下塔使用原因 | 正常 | ※ | 302605.343 | | Y | 2769149.360 | | |
| 備註 | | | | | | | | |

還原原來值(水處編號 水源管徑 水壓及定位點X Y值)

上傳照片不得超過2M

填寫正確水處編號後,系統將帶出水處之水源管徑 水壓及定位點X Y值

瀏覽器為IE8需修改 工具->網際網路選項->安全性->自定等級->將檔案上載到伺服器時包含本機目錄路徑啟用

單號

地點

照片

刪除

6. 修正定位資料，本範例應輸入資料如下：

X：302605.343

Y：2769149.360