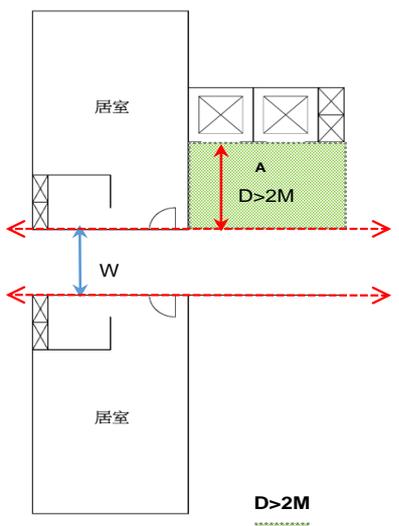
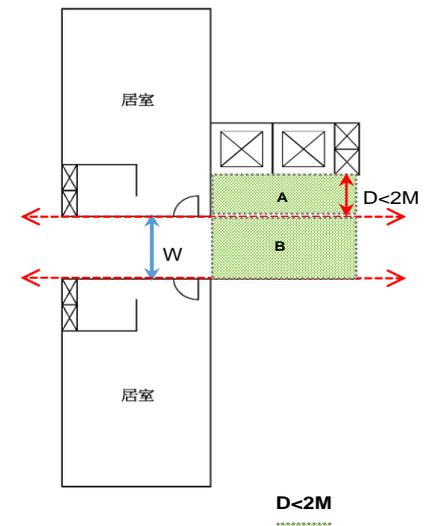
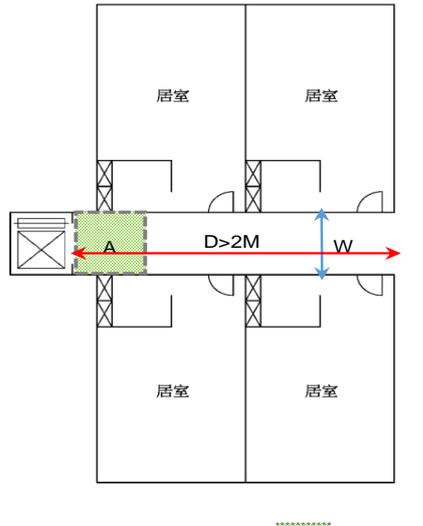


補標示梯廳執行方式補充說明

附圖一	附圖二	附圖三
 <p style="text-align: center;">$D > 2M$</p> <p style="text-align: center;">梯廳位置</p>	 <p style="text-align: center;">$D < 2M$</p> <p style="text-align: center;">梯廳位置</p>	 <p style="text-align: center;">$D > 2M$</p> <p style="text-align: center;">梯廳位置</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ W：法定走廊寬度(依原使照核准用途及圖說為準)。 ■ 扣除法定走廊寬度後之剩餘寬度(如標示 D)大於兩公尺以上者，A 區應界定為梯廳範圍。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ W：法定走廊寬度(依原使照核准用途及圖說為準)。 ■ 扣除法定走廊寬度後之剩餘寬度(如標示 D)不足兩公尺者時，A+B 區應界定為梯廳範圍。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ W：法定走廊寬度(依原使照核准用途及圖說為準)。 ■ 電梯間位於走廊底端，且電梯前方空間無明確界定範圍者以電梯開口牆面外延伸 2 公尺範圍界定為梯廳。