



附件二

108年起公告各行政區通檢案內人行步道系統依規定留設無遮簷人行道得以騎樓設置者，該騎樓得依建築技術規則建築設計施工編第28條視為法定騎樓檢討補充圖例

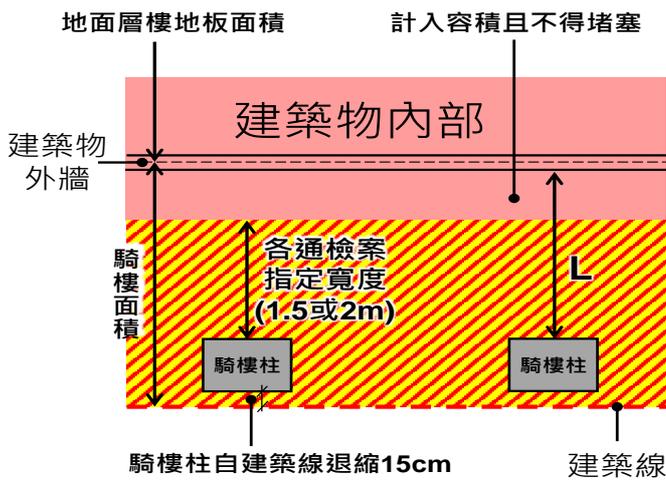

平面圖

<騎樓容積計算補充圖例>

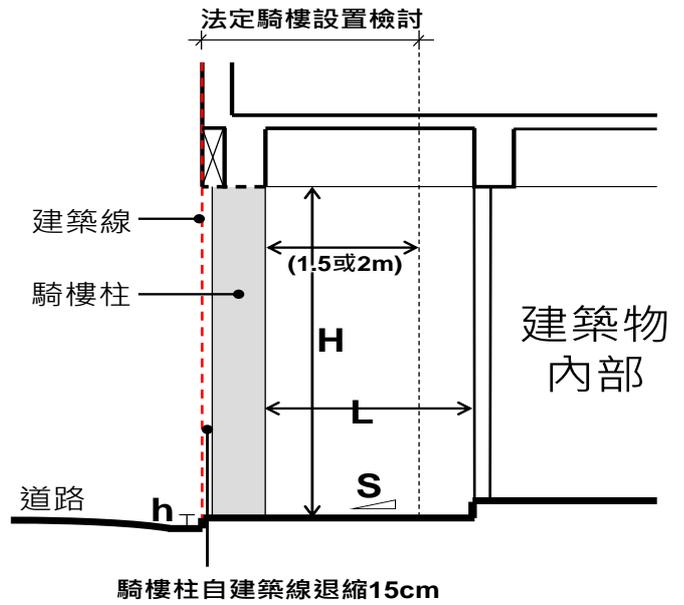

剖面圖

<騎樓構造補充圖例>

圖例

L：淨寬不得小於各通檢案指定寬度1.5或2m

H：樑下淨高不得小於3.33m


h：騎樓外緣高出道路邊界10-20cm

S：洩水坡度1/40

依法定騎樓設置檢討

無遮簷人行道

計入建築面積及容積

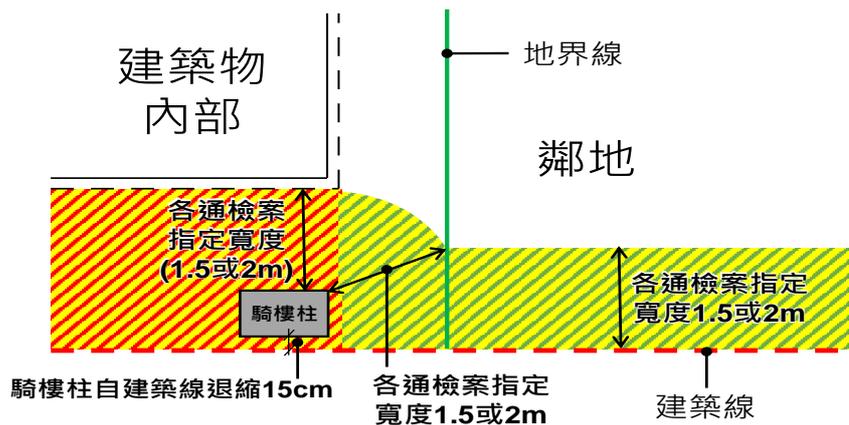

平面圖

<與鄰地順平連結方式補充圖例>