


天然氣事故搶修復氣及通報標準作業流程圖 (臺北市市級災害應變中心一、二級開設時)

104.10.15修訂

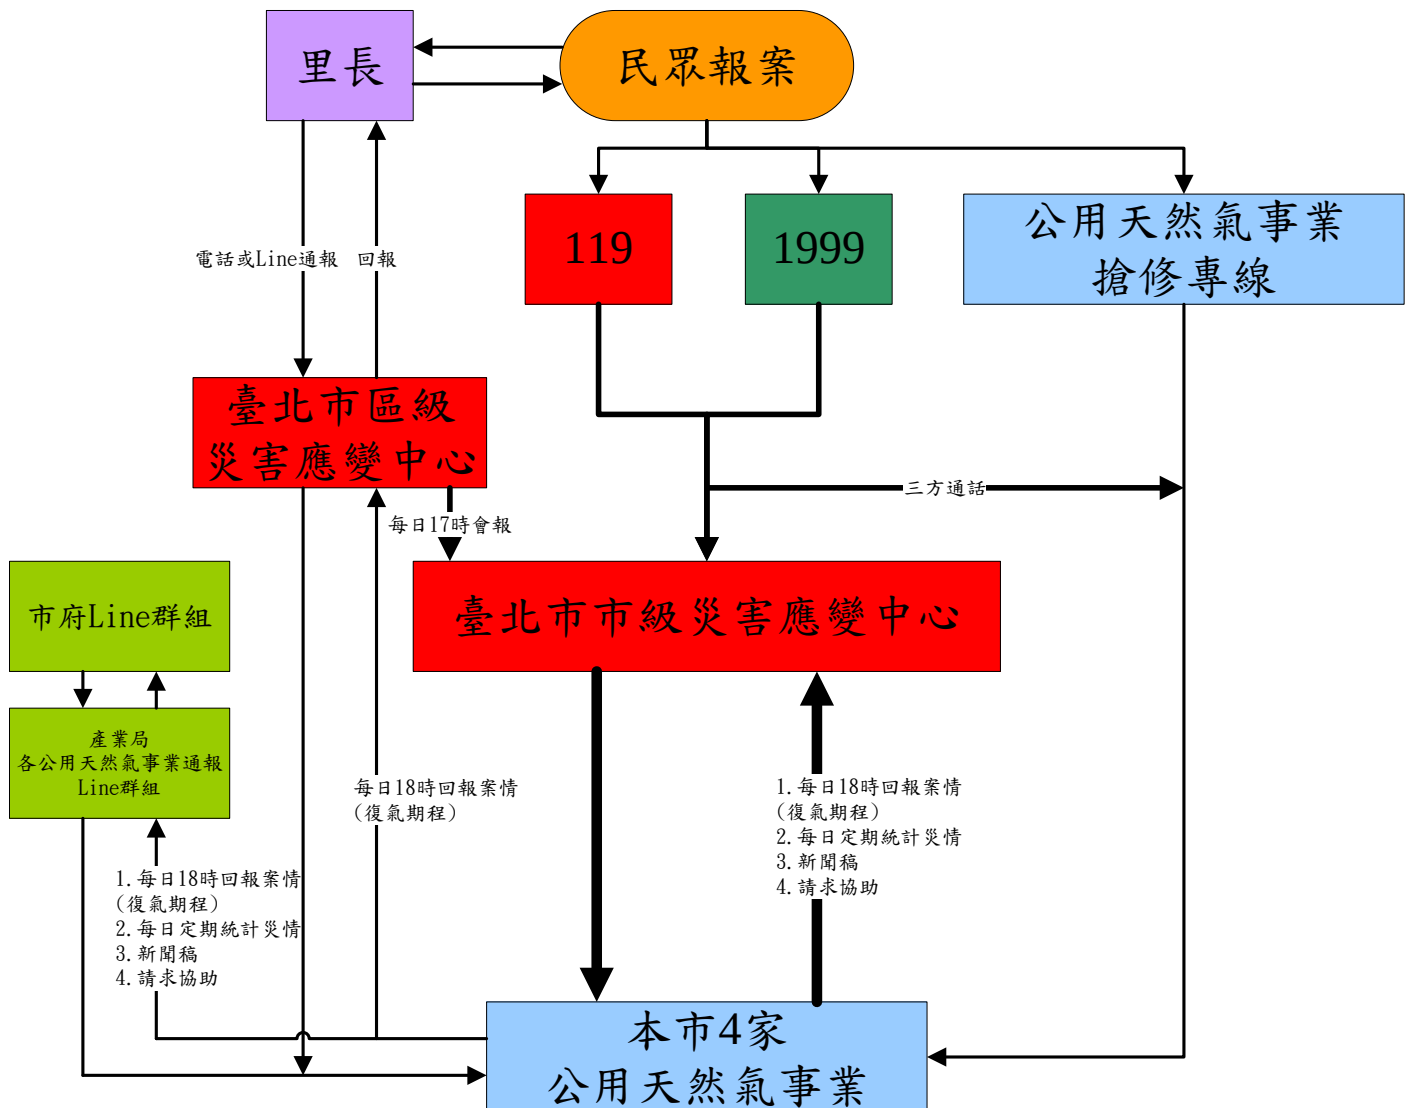

公用天然氣事業搶修、復氣作業之優先順序：

- (一)儲氣槽
- (二)整壓站
- (三)高壓輸氣管線
- (四)中壓輸配氣管線
- (五)低壓輸配氣管線

備註：

- 一、本市市級災害應變中心二級開設時，本市4家天然氣公司應依災害應變中心指示派員進駐。
- 二、各公用天然氣事業應每日18時回報停氣戶數予市級災害應變中心。

天然氣事故搶修復氣及通報標準作業流程圖說明

一、臺北市市級災害應變中心一、二級開設時，

(一)向公用天然氣事業通報：

- 1.大台北區瓦斯股份有限公司搶修專線：2767-6552、2768-4999 轉 117-120。
- 2.陽明山瓦斯股份有限公司搶修專線：2895-9797、2894-8686 轉 811、810。
- 3.欣欣天然氣股份有限公司搶修專線：2922-6666、2921-7811 轉 276、277。
- 4.欣湖天然氣股份有限公司搶修專線：2794-3218、2794-3219。

(二)市級災害應變中心：119 及 1999

(三)區里系統：里長、區級災害應變中心等通報天然氣事故。

二、為避免大規模停氣時，民眾無法經由搶修專線告知轄內公用天然氣事業災情，本市區級災害應變中心應彙整各里里長提報停氣資訊，如區里、路段等，送轄內公用天然氣事業及市級災害應變中心，公用天然氣事業依提報停氣資訊，儘速回報復氣期程予市級災害應變中心、區級災害應變中心、產業局各公用天然氣事業通報 Line 群組及市府 Line 群組。

三、各公用天然氣事業應每日定時回報停氣戶數予市級災害應變中心。

四、公用天然氣事業搶修、復氣作業之優先順序：

(一)儲氣槽

(二)整壓站

(三)高壓輸氣管線

(四)中壓輸配氣管線

(五)低壓輸配氣管線

○○颱風停天然氣情形里長通報/公用天然氣事業回報表

資料時間：○年○月○日○時○分

里長通報/區公所彙報					公用天然氣事業回復			
填寫範例： ○○區 (必填)	○○里 (必填)	路段 (必填)	停氣情形	停氣 戶數	本日 可再 復氣 戶數	本日 未能 復氣 戶數	預計 復氣 期程	備註

區里填表人 姓名：
電話：

公用天然氣事業填表人 姓名：
電話：

聯絡電話號碼表

臺北市各級災害應變中心聯絡方式			公用天然氣事業聯絡方式
單位	電話	傳真	公用天然氣事業、 電話、傳真、營業區域
臺北市災害應變中心	(02)8786-3119 轉 8900 (02)8786-3119 轉 9	(02)8786-3106	
內湖區災害應變中心	(02)2792-5828 轉 335 (02)6606-7930~8 (02)6606-9119	(02)2794-1474	欣湖天然氣股份有限公司 傳真：2790-4475、2794-4551 營業區域：內湖區、南港區
南港區災害應變中心	(02)6616-0119	(02)2786-8225	
北投區災害應變中心	(02)6610-8001~9	(02)6611-1119	陽明山瓦斯股份有限公司 傳真：2893-0215 營業區域：北投區、 士林區(不含明勝里、福華里)
士林區災害應變中心	(02)6611-0119 (02)6610-8028	(02)2888-1128	陽明山瓦斯股份有限公司 傳真：2893-0215 營業區域：北投區、 士林區(不含明勝里、福華里) 大台北區瓦斯股份有限公司 傳真：2762-9695 營業區域：士林區（只含明勝、福華二里）、中山區、大同區、松山區、萬華區、中正區、大安區、信義區
中山區災害應變中心	(02)6608-2730~9 (02)6608-1119	(02)2501-2933	大台北區瓦斯股份有限公司 傳真：2762-9695 營業區域：士林區（只含明勝、福華二里）、中山區、大同區、松山區、萬華區、中正區、大安區、信義區
大同區災害應變中心	(02)6608-0119 (02)2592-9103	(02)6608-2859	
松山區災害應變中心	(02)6615-0119	(02)2746-9733	
萬華區災害應變中心	(02)6630-9119	(02)2338-0601	
中正區災害應變中心	(02)6632-1119	(02)6632-0769	
大安區災害應變中心	(02)6632-9119	(02)2341-9443	
信義區災害應變中心	(02)6638-0119	(02)6638-5928	
文山區災害應變中心	(02)6629-0119 (02)8661-5818	(02)8661-1342	欣欣天然氣股份有限公司 傳真：2925-0759