


## 臺北市政府消防局水源座標定位方式

### 步驟1：

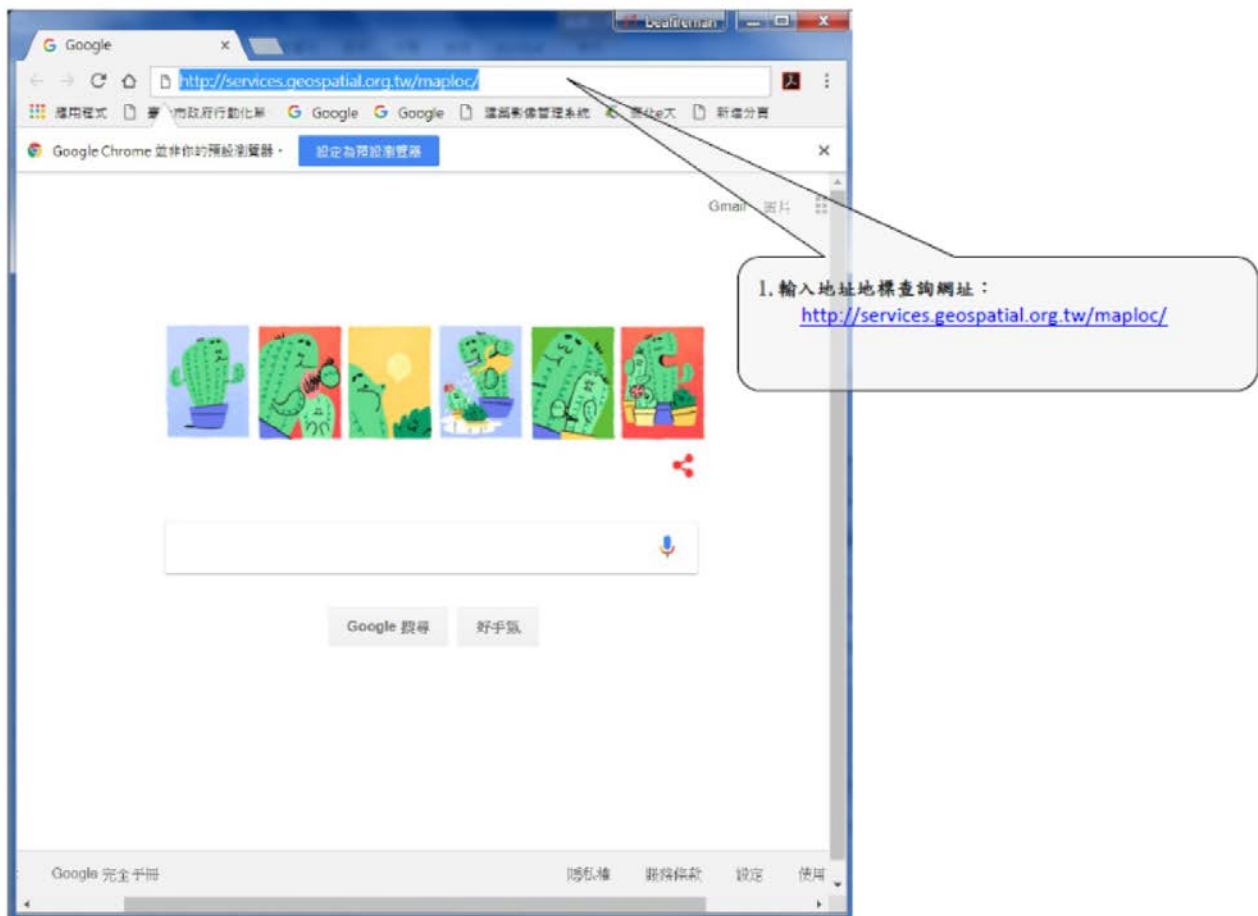

### 步驟2

地址地標查詢網址：<http://services.geospatial.org.tw/maploc/>



### 步驟3

地址查詢結果1  
 台北市中正區潮州街14號  
 TWD67:(301775.191, 2769353.714)  
**TWD97:(302605.343, 2769149.360)**  
 WGS84:(121.521275, 25.029528)

4. 座標格式以 TWD97 為主，範例座標如下：

X 座標：302605.343

Y 座標：2769149.360

### 步驟4

西元年  月  日 到  西元年  月  日
系統流水號查詢

移轉到那個分隊
請選取 
需勾選水源資料才可順利更新

一位無水源責任資料(如主管)，流程分三步驟如下：

1. (點更新)

2. (點更新)

3. (點更新)

| 定位現況 | 最後更新日期                | 水源現況 | 管轄單位代碼 | 蓄水量 | 責任人員                         | 查察紀錄 | 修改刪除            |
|------|-----------------------|------|--------|-----|------------------------------|------|-----------------|
| 失敗   | 2017/8/7 下午 01:40:48  | 堪用   | 泉州分隊   |     | 李穎成<br>2017/7/15 上午 09:05:00 | 檢視   | 修改 刪除 請選取刪除原因 ▼ |
| 失敗   | 2016/12/6 上午 10:14:18 | 堪用   | 泉州分隊   |     | 李穎成<br>2017/7/15 上午 09:10:00 | 檢視   | 修改 刪除 請選取刪除原因 ▼ |
| 失敗   | 2016/12/6 上午 10:14:46 | 堪用   | 泉州分隊   |     | 李穎成<br>2017/7/15 上午 09:15:00 | 檢視   | 修改 刪除 請選取刪除原因 ▼ |
| 失敗   | 2016/12/6 上午 10:15:06 | 堪用   | 泉州分隊   |     | 李穎成<br>2017/7/15 上午 09:20:00 | 檢視   | 修改 刪除 請選取刪除原因 ▼ |
| 失敗   | 2016/12/6 上午 10:16:16 | 堪用   | 泉州分隊   |     | 李穎成<br>2017/7/15 上午 09:25:00 | 檢視   | 修改 刪除 請選取刪除原因 ▼ |

5. 進入本局智慧型電腦輔助勤務派遣系統/水源資料管理/水源資料管理功能，查詢轄區列管水源資料後點選修改。

步驟5

水源資料維護

|        |        |        |            |           |      |             |         |                          |
|--------|--------|--------|------------|-----------|------|-------------|---------|--------------------------|
| 流水號    | 01-001 | 水處編號   | 4042D-12   | 例4545A-20 | 水處別  | 西區          | 水源種類    | 地下式                      |
| 水源管徑   | 200    | 水壓     | 1.2        |           | 管水量  |             | 有消防栓標誌牌 | <input type="checkbox"/> |
| 水源位置   |        |        |            |           |      |             |         |                          |
| 地址：縣市  | 台北市    | 鄉鎮市區   | 中正區        |           | 街道名稱 | 潮州街         |         |                          |
| 段      |        | 巷      |            |           | 弄    |             | 號       | 14                       |
| 號之     |        | 里別     | 新營里        |           | 位置描述 |             |         |                          |
| 水源狀況   |        |        |            |           |      |             |         |                          |
| 水源現況   | 堪用     | 管轄單位代碼 | 泉州分隊       |           | 責任人員 | 李穎成         |         |                          |
| 不堪使用原因 | 正常     | X      | 302605.343 |           | Y    | 2769149.360 |         |                          |
| 備註     |        |        |            |           |      |             |         |                          |

上一筆 下一筆 儲存 關閉

還原原來值(水處編號 水源管徑 水壓及定位點X Y值)

新增列管照片 上傳照片不得超過2M

填寫正確水處編號後,系統將帶出水處之水源管徑 水壓及定位點X Y值

瀏覽器為IE8需修改 工具->網際網路選項->安全性->自定等級->將檔案上載到伺服器時包含本機目錄路徑啟用

| 單號 | 地點 | 照片 | 刪除 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

6. 修正定位資料，本範例應輸入資料如下：  
X：302605.343  
Y：2769149.360