


火災通報裝置圖示如下：

(1) 以通信連接器以外方式作為分界點

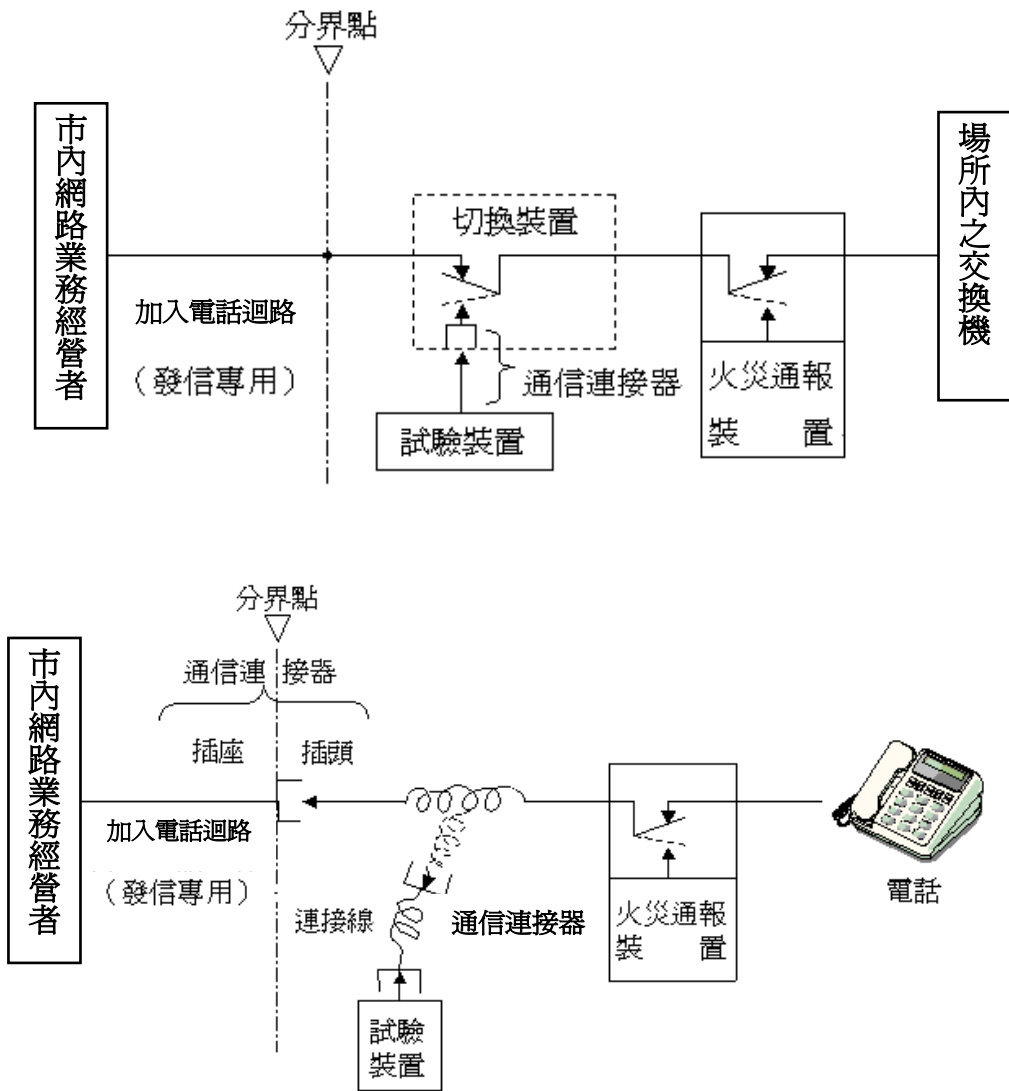

註一：[ ] 的部分，表示內藏於火災通報裝置內。

註二：在圖二中↑表示插頭，⌋為插座。