

設備群組	最小間距(mm)
I/A	10
I/B	30
I/C	40

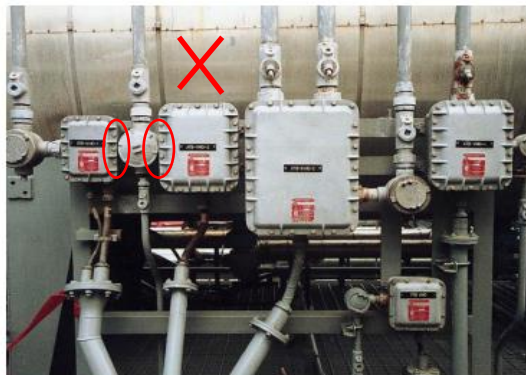


圖 8 防爆電氣設備應保持適當間距