


參考圖例 (圖例中有 "X" 符號代表錯誤不符規定)

移動梯圖例

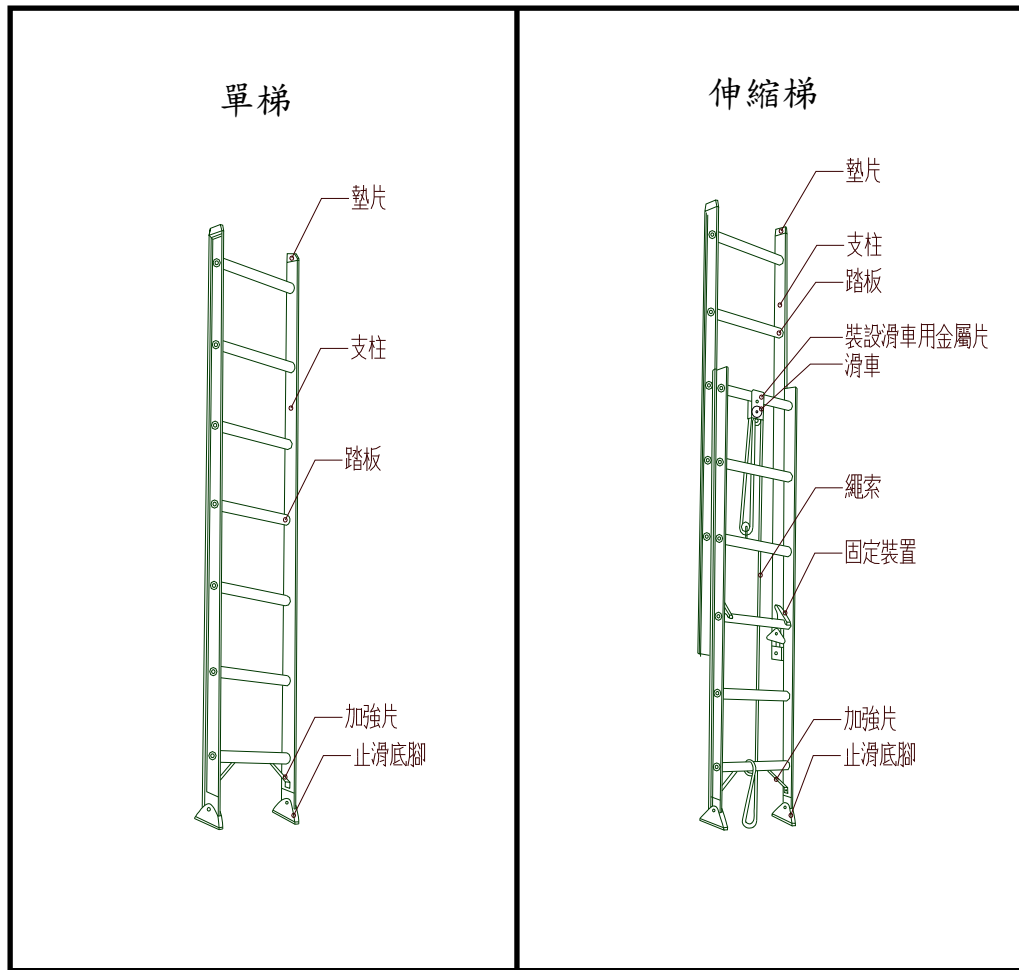

說明：

1. 移動梯應具有堅固之構造，其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。
2. 移動梯支柱間淨寬度應在 30 公分以上。
3. 應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。

建議：

1. 移動梯踏板應等間隔設置，垂直間隔建議 30 公分至 35 公分為宜。
2. 移動梯最下一級梯面建議設置加強片。
3. 伸縮梯總長度應在 8 公尺以下。

圖例 1：移動梯型式可分為單梯、伸縮梯