


移動梯梯腳應防止直接壓踩電氣線路

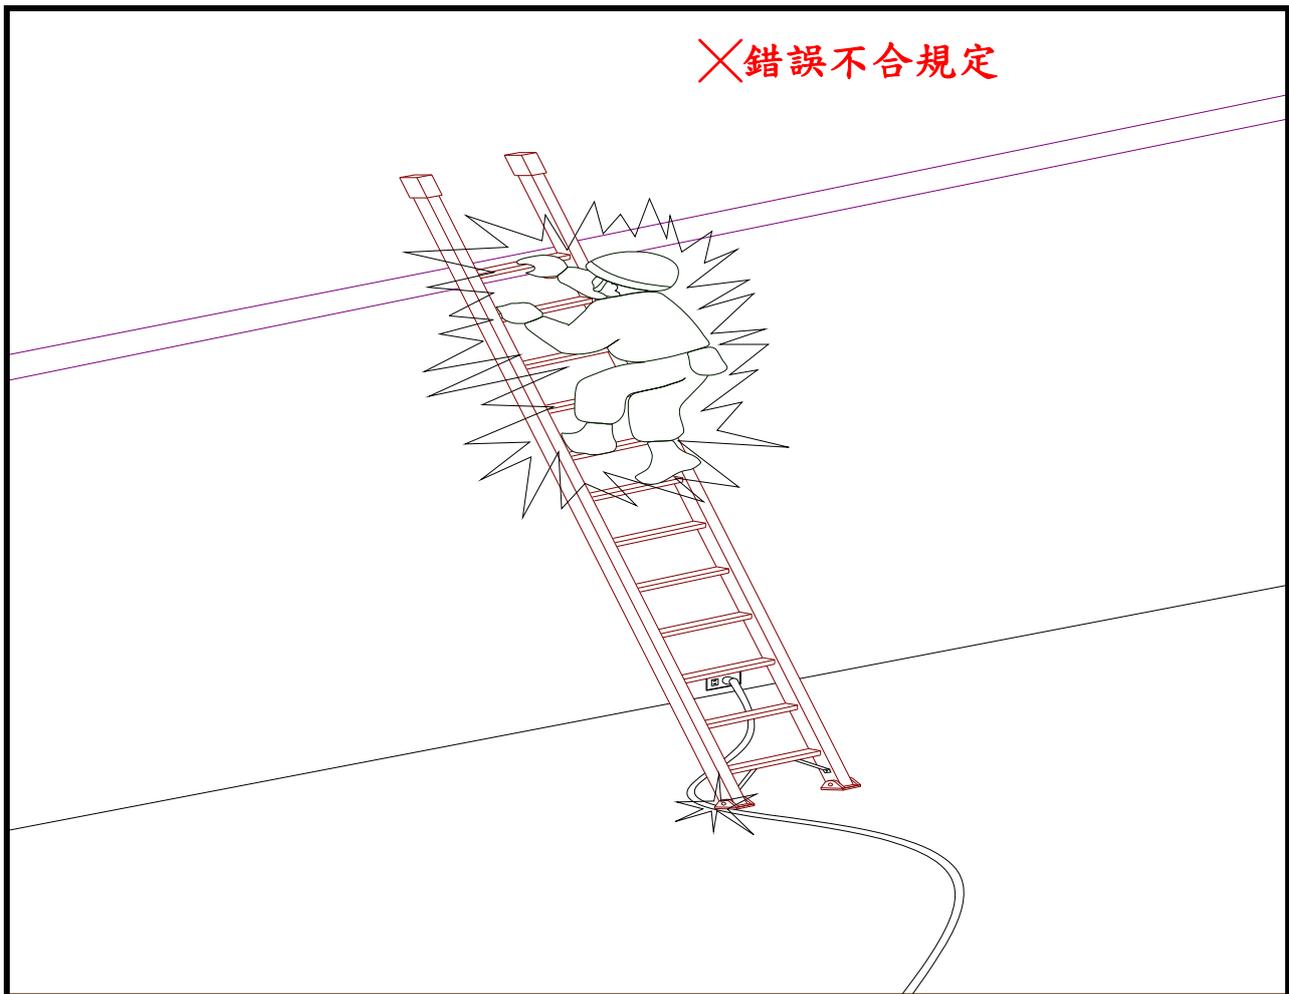

說明：

1. 雇主應採取將臨時用電之電線架高。
2. 移動梯作業應注意設置位置，不可直接壓踩通路上之電線，因電線經磨損後會導致線路絕緣破壞，將會造成人員感電災害。

圖例 10：移動梯梯腳直接壓踩電氣線路示意圖