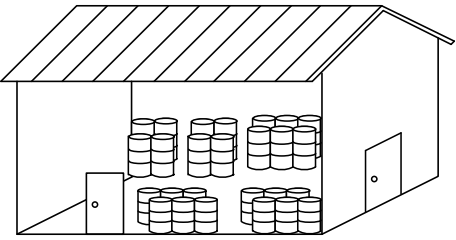
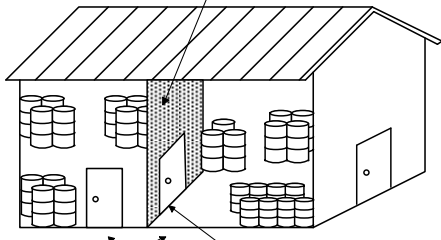
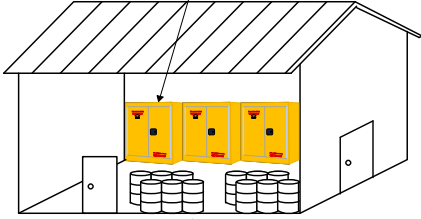
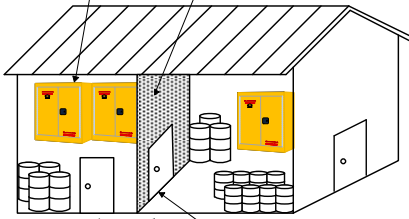


附件 儲存參考圖例

|   |   |
|---|---|
|    |  <p>1小時以上防火時效牆壁，除出入口外，無其他開口</p> <p>區劃分隔後之空間分別依管理辦法第46條之2規定分類分區、保持距離儲存</p> <p>1小時以上防火時效常時關閉式防火門</p>  |
| <p>圖例一 依管理辦法第四十六條之二規定分類分區、保持距離儲存</p>  | <p>圖例二 以一小時以上防火時效區劃分隔</p>   |
|  <p>儲存於防火安全儲存櫃內者，得免適用管理辦法第46條之2規定之限制</p> <p>儲存櫃外依管理辦法第46條之2規定分類分區、保持距離儲存</p> |  <p>儲存於防火安全儲存櫃內者，得免適用管理辦法第46條之2規定之限制</p> <p>1小時以上防火時效牆壁，除出入口外，無其他開口</p> <p>區劃分隔後之空間在儲存櫃外分別依管理辦法第46條之2規定分類分區、保持距離儲存</p> <p>1小時以上防火時效常時關閉式防火門</p> |
| <p>圖例三 儲存於國外第三機構認證之防火安全儲存櫃</p>  | <p>圖例四 以一小時以上防火時效區劃分隔及儲存於國外第三機構認證之防火安全儲存櫃</p>   |